2029
T2-44.00

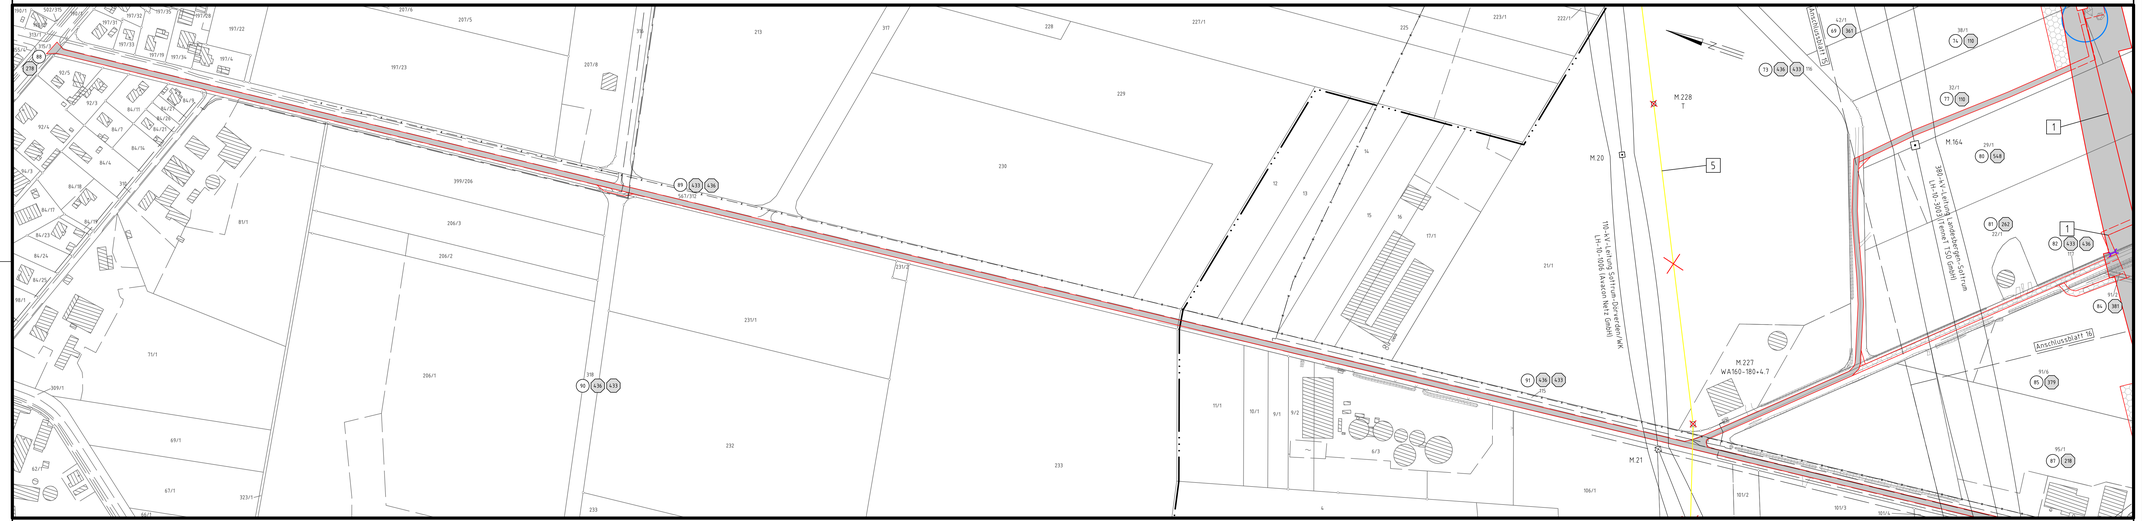

TENNET
Taking power further

Anlage 7.1
Blatt 15b/38

Neubau
380-kV-Leitung
Abschnitt 4: Sottrum - Verden
LH-10-3038

Stade - Landesbergen

Lage-/Grunderwerbsplan

Mast 2029

1 Neubau der 380-kV-Leitung Stade-Landesbergen (LH-10-3038) Tennet TSO GmbH
M 2001 - KUA Verden Nord, Schalter KUA Verden Nord - KUA Verden Süd, KUA Verden Süd - M 2066
2 Neubau der 110-kV-Leitung Landesbergen-Sottrum (LH-10-3003) Tennet TSO GmbH
M 1001 - M 16, M 16A - M 16B, M 16C - M 17
2.1 Rückbau der 380-kV-Leitung Landesbergen-Sottrum (LH-10-3003) Tennet TSO GmbH
M 138 - M 16, M 16A - M 16C und M17/18
3.1 Leitungsumführung der 110-kV-Leitung Sottrum-Osterwalde/HK (LH-10-1056) Tennet TSO GmbH
Neubau M12A, Umbau ETA, Mitnahme auf dem Gestänge der LH-10-3038 von M12A-M24A
4.2 Rückbau der 110-kV-Leitung Sottrum-Osterwalde/HK (LH-10-1056) Tennet TSO GmbH
M 51 - M 51.1

5 Rückbau der 380-kV-Leitung Dollern-Sottrum (LH-14-3100) Tennet TSO GmbH
M17/18 – UW Sottrum
6 Rückbau der 220-kV-Leitung Landesbergen-Sottrum (LH-19-2018) Tennet TSO GmbH
M 1 - M 2
8 Grabenverrohrung bis 54 Breite
9 Grabenverrohrung größer 54 Breite

Legende:

- 1 Bauwerksnummer
- Eigentümerschlüssel-nr.
- Grundstücksordnungsnr.
- 37 Flurstücksnummer
- Abspannmast
- Tragmast
- Rückbau
- Grabenverrohrung
- Leitungsverlauf mit Einleitstelle
- Rechtwelle Absenkrichter

Grenzen:

- Land
- Kreis
- Stadt/Gem.
- Gemarkung
- Flur
- Flurstück
- Grenze des Planfeststellungsverfahrens

Planfeststellungsunterlage

Bayreuth, den 01.07.2022

i.V. i.V.

Zeit und Ort der Auslegung sind vor Auslegung ortsüblich bekannt gemacht worden

Gemeinde: _____

Dienstsiegel/Unterschrift: _____

Planfeststellungsbehörde

Firma SPIE SAG GmbH			Maßstab: 1:2000		Einheit: Meter
				Datum	Name
			Bearb.	20.06.2022	Murr
			Gepr.	24.06.2022	Heller
			Norm		
			Fachbereich TL		
a	Änderung M2029	28.02.22	SPIE		
Zust.	Änderung	Datum	Name	Ursspr.	