147

TW+12.5

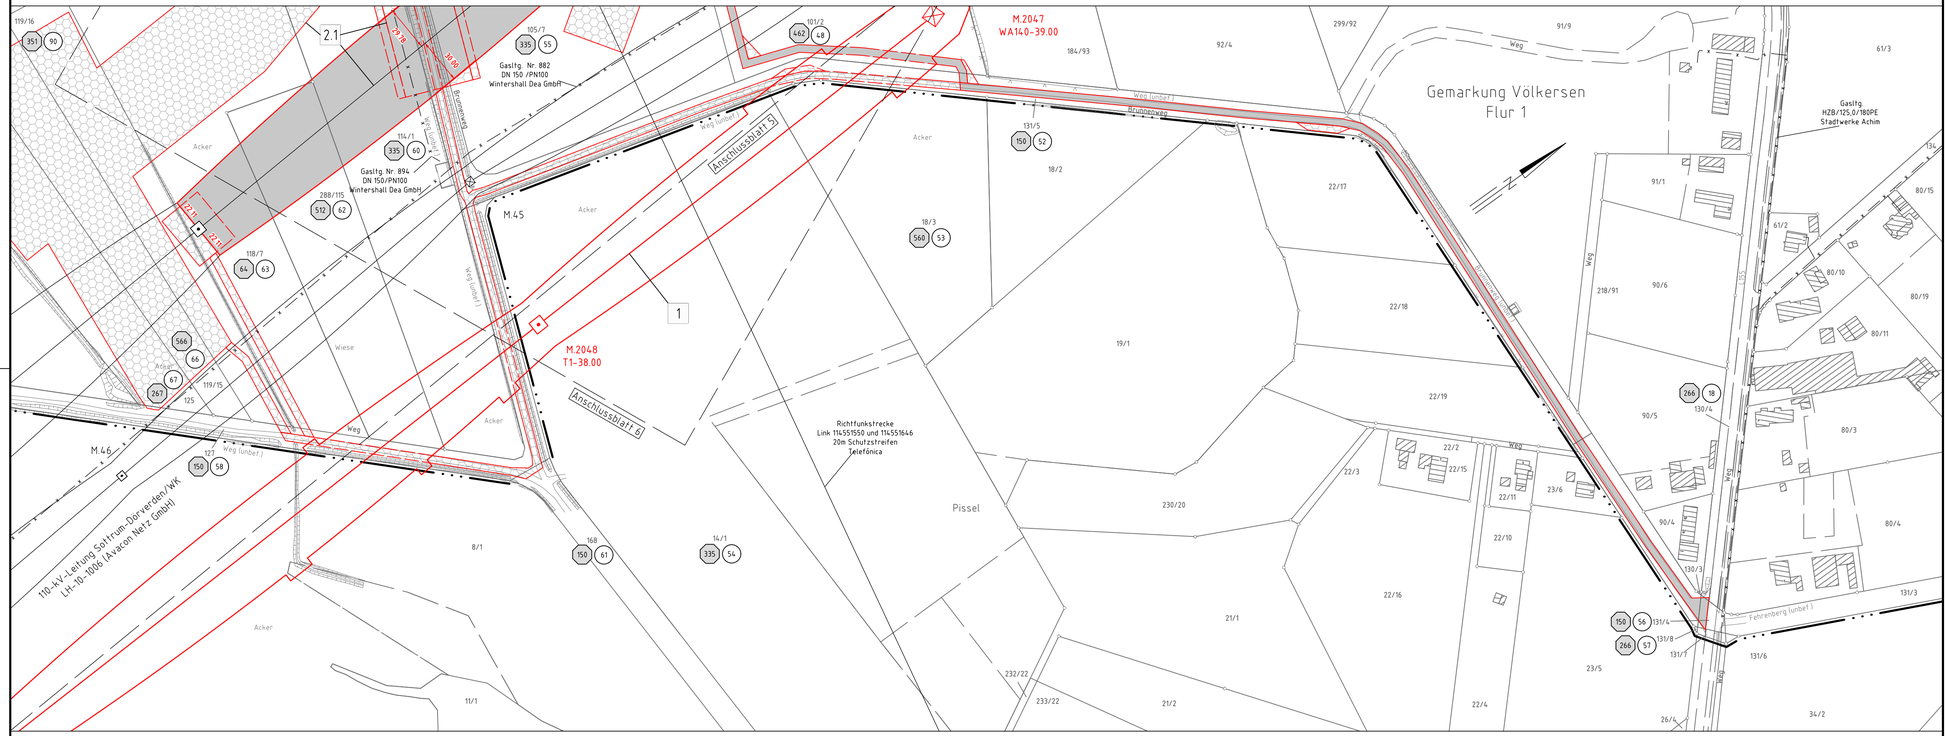

Verlegung
Neubau
380-kV-Leitung
LH-10-3003

Landesbergen – Sottrum

Lage-/Grunderwerbsplan

Mast 147

Anlage 7.2.1
Blatt 05a/09

1 Neubau der 380-kV-Leitung Stade–Landesbergen (LH-10-3038) TenneT TSO GmbH
M 2001 – KUA Verden Nord, Erkabel KUA Verden Nord – KUA Verden Süd, KUA Verden Süd – M 2066

2.1 Leitungsverlegung der 380-kV-Leitung Landesbergen–Sottrum (LH-10-3003) TenneT TSO GmbH
M 1886 – M 1496, M 1496 – M 1504, M1784 – M1796

2.2 Rückbau der 380-kV-Leitung Landesbergen–Sottrum (LH-10-3003) TenneT TSO GmbH
M 158 – M 543, M 548 – M 550 und M1780

3.1 Leitungsaufnahme der 110-kV-Leitung Sottrum-Dörverden/WK (LH-10-1006) TenneT TSO GmbH
Neubau M50N, Umbau 47N, Mitnahme auf dem Gestänge der LH-10-3038 von M2050–M2063

3.2 Rückbau der 110-kV-Leitung Sottrum-Dörverden/WK (LH-10-1006) TenneT TSO GmbH
M 55 – M 677

4 Rückbau der 380-kV-Leitung Dollern-Sottrum (LH-14-3100) TenneT TSO GmbH
M179N – UW Sottrum

5 Rückbau der 220-kV-Leitung Landesbergen–Sottrum (LH-10-2010) TenneT TSO GmbH
M139 – M250

6 Grabenverrohrung bis 5m Breite

7 Grabenverrohrung größer 5m Breite

Legende:



Grenzen:

- 1 Bauwerksnummer
- 119 Eigentümerschlüsselnr.
- 5 Grundstücksordnungsnr.
- 37 Flurstücksnummer
- Absspannmast
- Tragmast
- Rückbau
- Grabenverrohrung
- Leitungsverlauf mit Einleitstelle
- Reichweite Absenktrichter

- Land
- Kreis
- Stadt/Gem.
- Gemarkung
- Flur
- Flurstück
- Grenze des Planfeststellungsverfahrens

Planfeststellungsunterlage

Bayreuth, den 01.07.2022

i.V. ..... i.V. .....

Zeit und Ort der Auslegung sind vor Auslegung ortsüblich bekannt gemacht worden

Gemeinde: .....

Dienstsiegel/Unterschrift .....

Planfeststellungsbehörde

Firma: SPIE SAG GmbH

Maßstab: 1:2000

Einheit: Meter

Zust.	Änderung	Datum	Name

	Datum	Name
Bearb.	20.06.2022	Murr
Gepr.	24.06.2022	Heller
Norm		
Fachbereich TL		

Urspr.: