


Rückbau
110-kV-Leitung
LH-10-1006
Sottrum - Dörverden
Lage-/Grunderwerbsplan
Mast 60 - Mast 64

- 1 Neubau der 380-kV-Leitung Stade-Landesbergen (LH-10-3038) TenneT TSO GmbH
- 21 M 2001 - KÜA Verden Nord, Erkabel KÜA Verden Nord - KÜA Verden Süd, KÜA Verden Süd - M 2066
- 22 Leitungsverlegung der 380-kV-Leitung Landesbergen-Sottrum (LH-10-3003) TenneT TSO GmbH
- 23 M 138N - M 141N, M 146N - M 150N, M179A - M179N
- 24 Rückbau der 380-kV-Leitung Landesbergen-Sottrum (LH-10-3003) TenneT TSO GmbH
- 25 M 138 - M 141, M 143 - M 150 und M179
- 26 Leitungsmitnahme der 110-kV-Leitung Sottrum-Dörverden/WK (LH-10-1006) TenneT TSO GmbH
- 27 Neubau M55N, Umbau 67N, Mitnahme auf dem Gestänge der LH-10-3038 von M2056-M2063
- 28 Rückbau der 110-kV-Leitung Sottrum-Dörverden/WK (LH-10-1006) TenneT TSO GmbH
- 29 M 55 - M 67
- 30 Rückbau der 380-kV-Leitung Döllern-Sottrum (LH-14-3100) TenneT TSO GmbH
- 31 M179N - UW Sottrum
- 32 Rückbau der 220-kV-Leitung Landesbergen-Sottrum (LH-10-2010) TenneT TSO GmbH
- 33 M139 - M250
- 34 Grabenverrohrung bis 5m Breite
- 35 Grabenverrohrung größer 5m Breite

Legende:

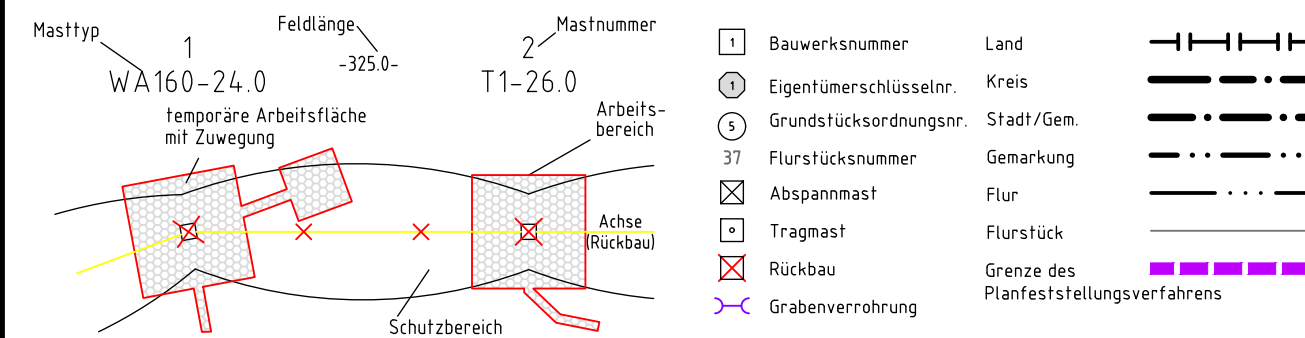

Planfeststellungsunterlage

Bayreuth, den 01.07.2022

i.V. *Salz* i.V. *Blatt*

Dienstsigel/Unterschrift

Firma: SPIE SAG GmbH		Maßstab:	Einheit:
		1:2000	Meter
		Datum	Name
		Bearb. 20.06.2022	Murr
		Gepr. 24.06.2022	Heller
		Norm	
		Fachbereich TL	
Zust.	Änderung	Datum	Name
			Urspr.:

Zeit und Ort der Auslegung sind vor Auslegung ortsüblich bekannt gemacht worden

Gemeinde:

Planfeststellungsbehörde

Zust. Änderung Datum Name Urspr.:

Gemeinde Langwedel
Gemarkung Langwedel
Flur 11

Gemarkung Eissel bei Verden
Flur 2

Landkreis Verden
Stadt Verden (Aller)

Gemarkung Eissel bei Verden
Flur 3