
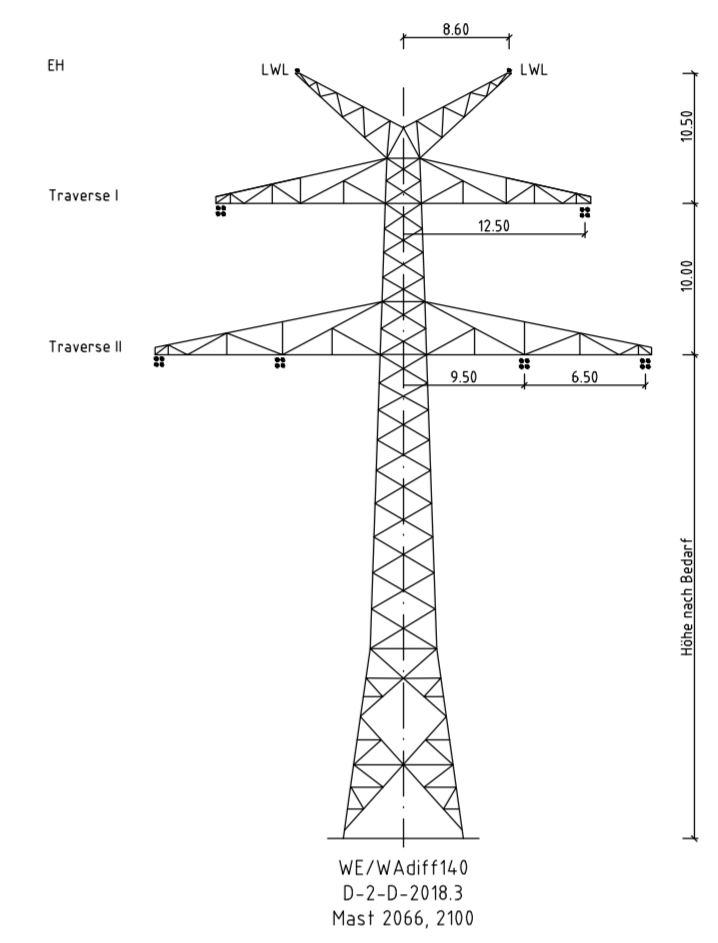


2066
WE/WAdiff140-36.00
D-2-D-2018.3
DA

Lastfall	Durchhang [m]	
	links	rechts
80°C	19.41	20.44 x
40°C	18.06	19.08
-5°C+Z	17.44	18.46

2100
WE/WAdiff140-33.00
D-2-D-2018.3
DA



(434.2)
-440.6-
(447.0)

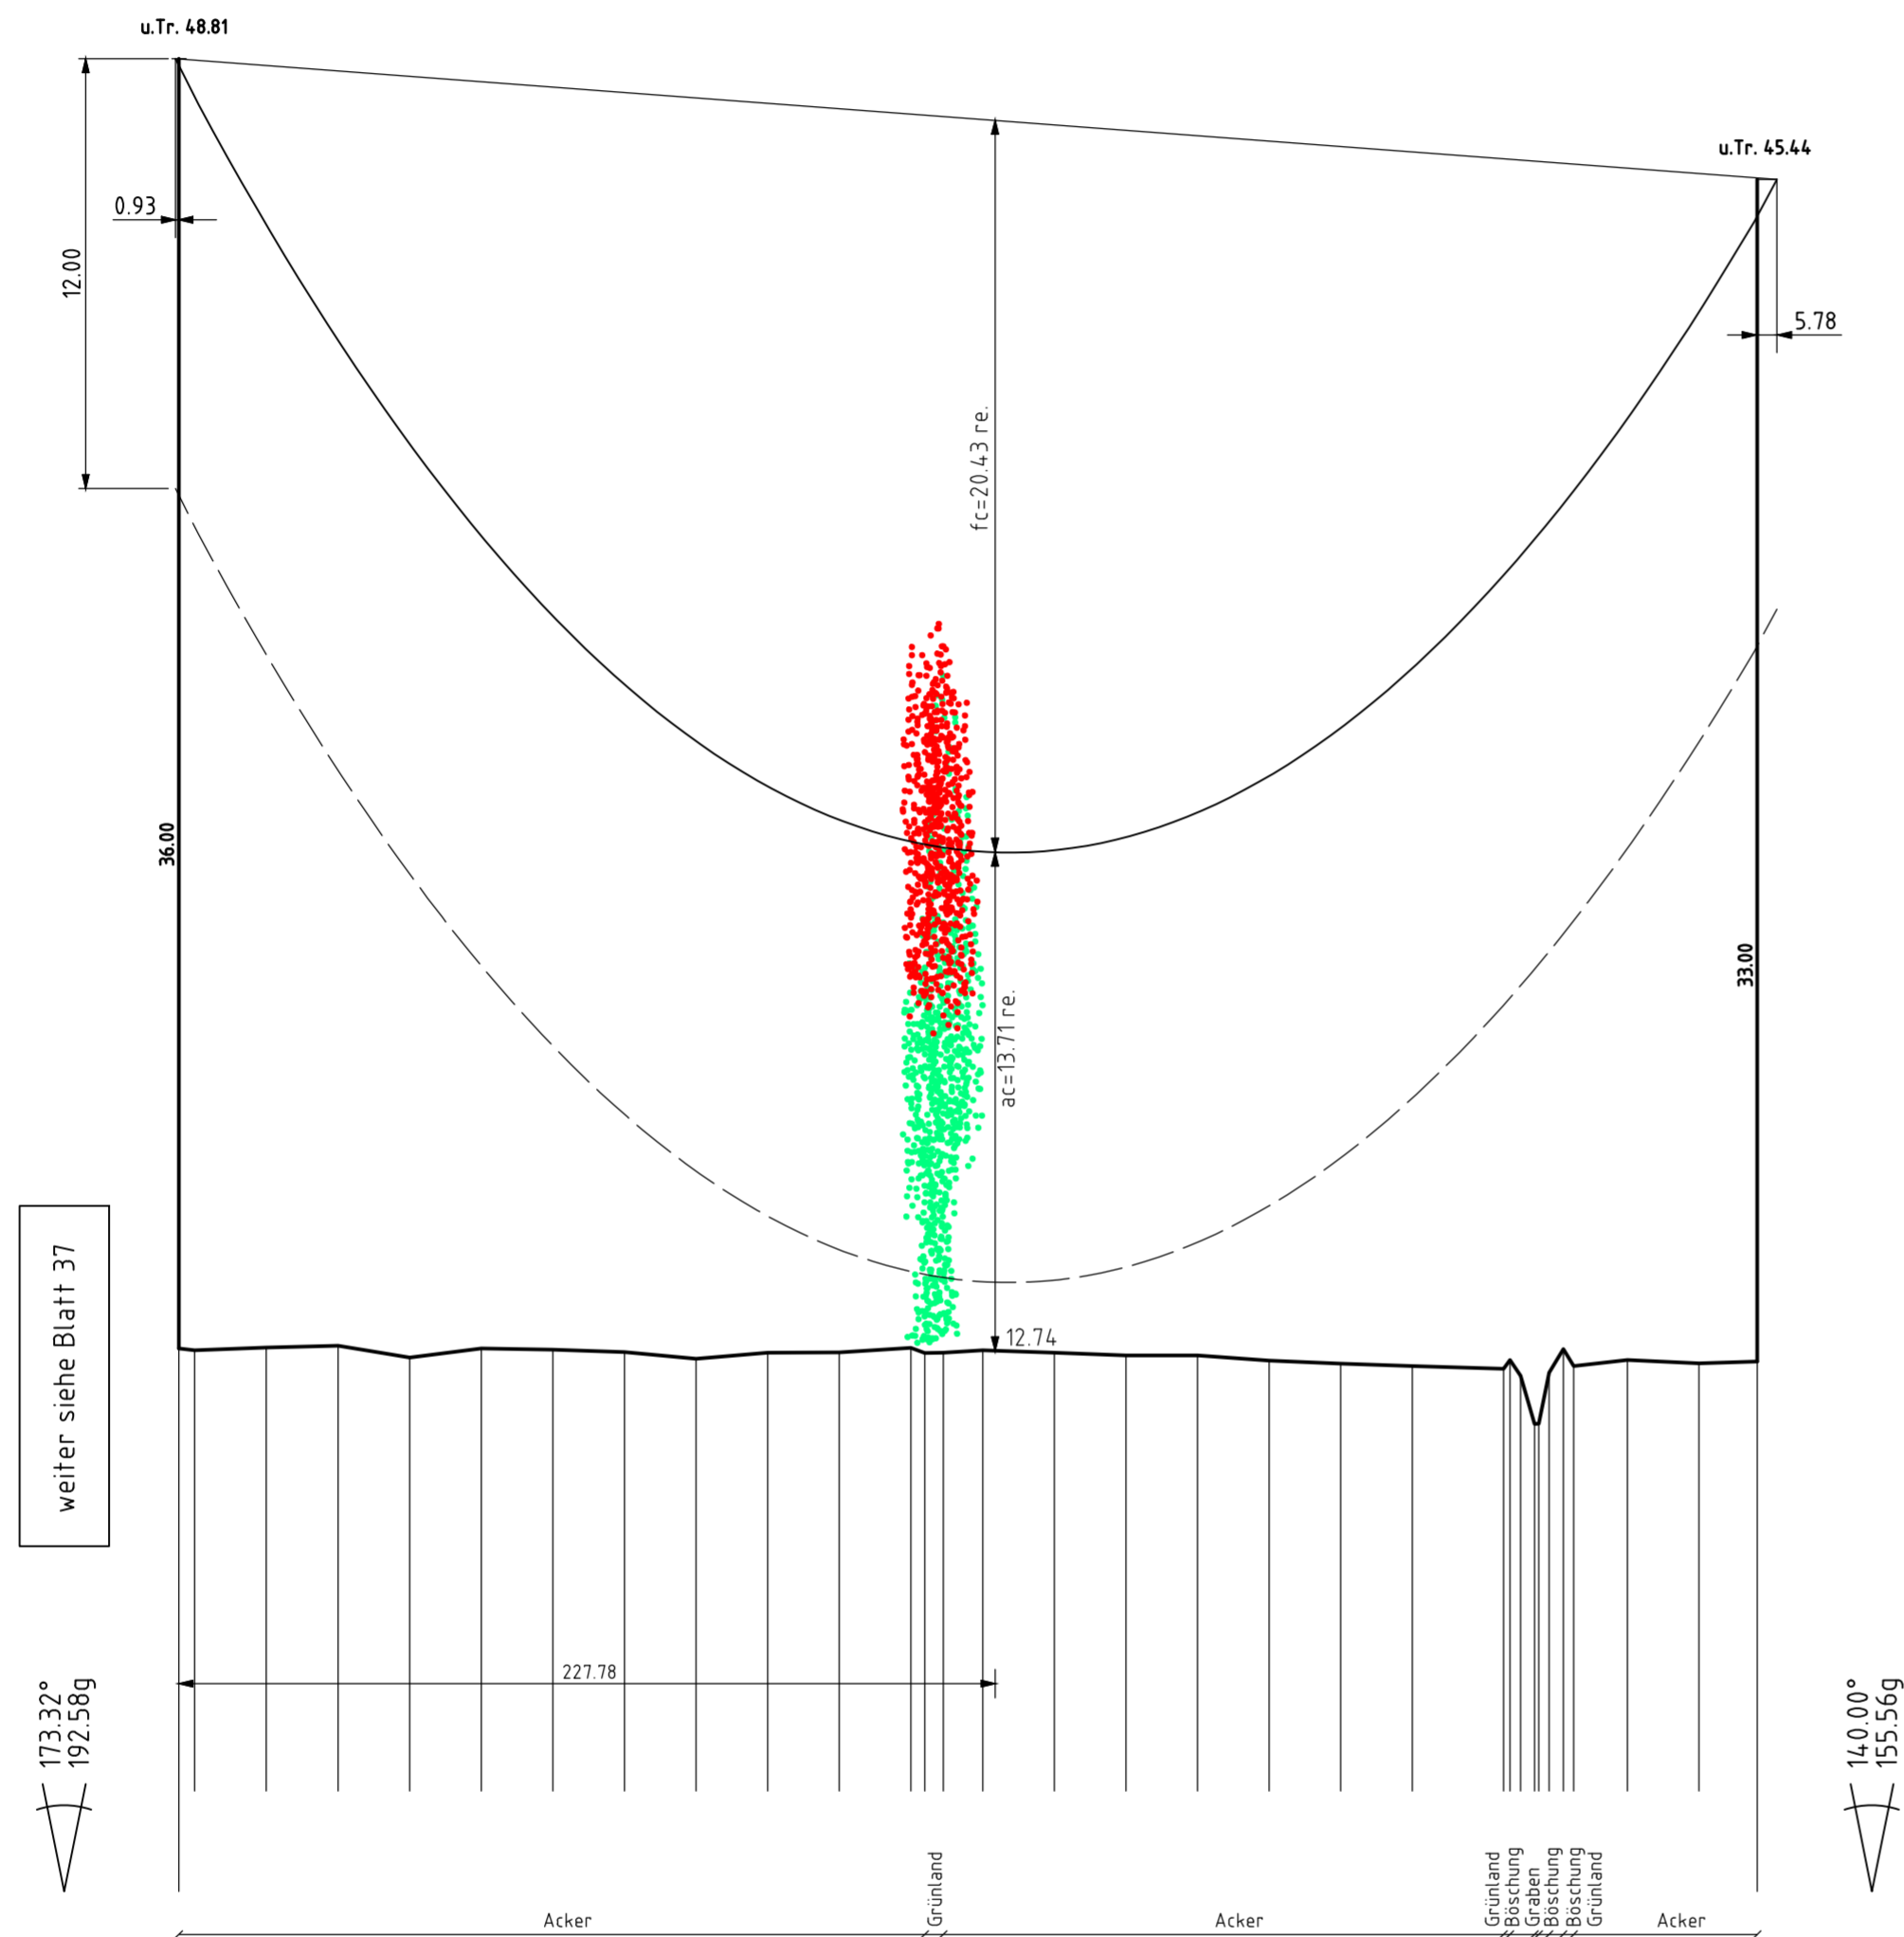

Vegetation dichter als 5.00m am Leiterseil
Vegetation innerhalb des Schutzbereiches

-10.00 m über NHN

0.0	12.81	0.1	12.77	0.2	12.75	0.3	12.38	0.4	12.48	4.0	12.39	4.0	12.44
4.4	12.75	8.4	12.77	12.4	12.75	16.4	12.69	24.4	12.61	32.4	12.61	40.4	12.48
24.4	12.83	44.4	12.88	64.4	12.55	84.4	12.80	104.4	12.77	124.4	12.70	144.4	12.52
44.4	12.88	64.4	12.55	84.4	12.80	104.4	12.77	124.4	12.70	144.4	12.52	164.3	12.68
64.4	12.55	84.4	12.80	104.4	12.77	124.4	12.70	144.4	12.52	164.3	12.68	184.3	12.69
84.4	12.80	104.4	12.77	124.4	12.70	144.4	12.52	164.3	12.68	184.3	12.69	204.3	12.83
104.4	12.77	124.4	12.70	144.4	12.52	164.3	12.68	184.3	12.69	204.3	12.83	224.3	12.68
124.4	12.70	144.4	12.52	164.3	12.68	184.3	12.69	204.3	12.83	224.3	12.68	244.3	12.69
144.4	12.52	164.3	12.68	184.3	12.69	204.3	12.83	224.3	12.68	244.3	12.69	264.3	12.61
164.3	12.68	184.3	12.69	204.3	12.83	224.3	12.68	244.3	12.69	264.3	12.61	284.3	12.61
184.3	12.69	204.3	12.83	224.3	12.68	244.3	12.69	264.3	12.61	284.3	12.61	304.3	12.47
204.3	12.83	224.3	12.68	244.3	12.69	264.3	12.61	284.3	12.61	304.3	12.47	324.3	12.38
224.3	12.68	244.3	12.69	264.3	12.61	284.3	12.61	304.3	12.47	324.3	12.38	344.3	12.31
244.3	12.69	264.3	12.61	284.3	12.61	304.3	12.47	324.3	12.38	344.3	12.31	369.7	12.74
264.3	12.61	284.3	12.61	304.3	12.47	324.3	12.38	344.3	12.31	369.7	12.74	374.5	12.04
284.3	12.61	304.3	12.47	324.3	12.38	344.3	12.31	369.7	12.74	374.5	12.04	378.4	10.59
304.3	12.47	324.3	12.38	344.3	12.31	369.7	12.74	374.5	12.04	378.4	10.59	382.4	12.13
324.3	12.38	344.3	12.31	369.7	12.74	374.5	12.04	378.4	10.59	382.4	12.13	386.4	12.19
344.3	12.31	369.7	12.74	374.5	12.04	378.4	10.59	382.4	12.13	386.4	12.19	390.4	12.27
369.7	12.74	374.5	12.04	378.4	10.59	382.4	12.13	386.4	12.19	390.4	12.27	404.3	12.48
374.5	12.04	378.4	10.59	382.4	12.13	386.4	12.19	390.4	12.27	404.3	12.48	424.2	12.39
378.4	10.59	382.4	12.13	386.4	12.19	390.4	12.27	404.3	12.48	424.2	12.39	440.6	12.44
382.4	12.13	386.4	12.19	390.4	12.27	404.3	12.48	424.2	12.39	440.6	12.44		
386.4	12.19	390.4	12.27	404.3	12.48	424.2	12.39	440.6	12.44				
390.4	12.27	404.3	12.48	424.2	12.39	440.6	12.44						
394.3	12.31	404.3	12.48	424.2	12.39	440.6	12.44						
404.3	12.48	424.2	12.39	440.6	12.44								
424.2	12.39	440.6	12.44										
440.6	12.44												

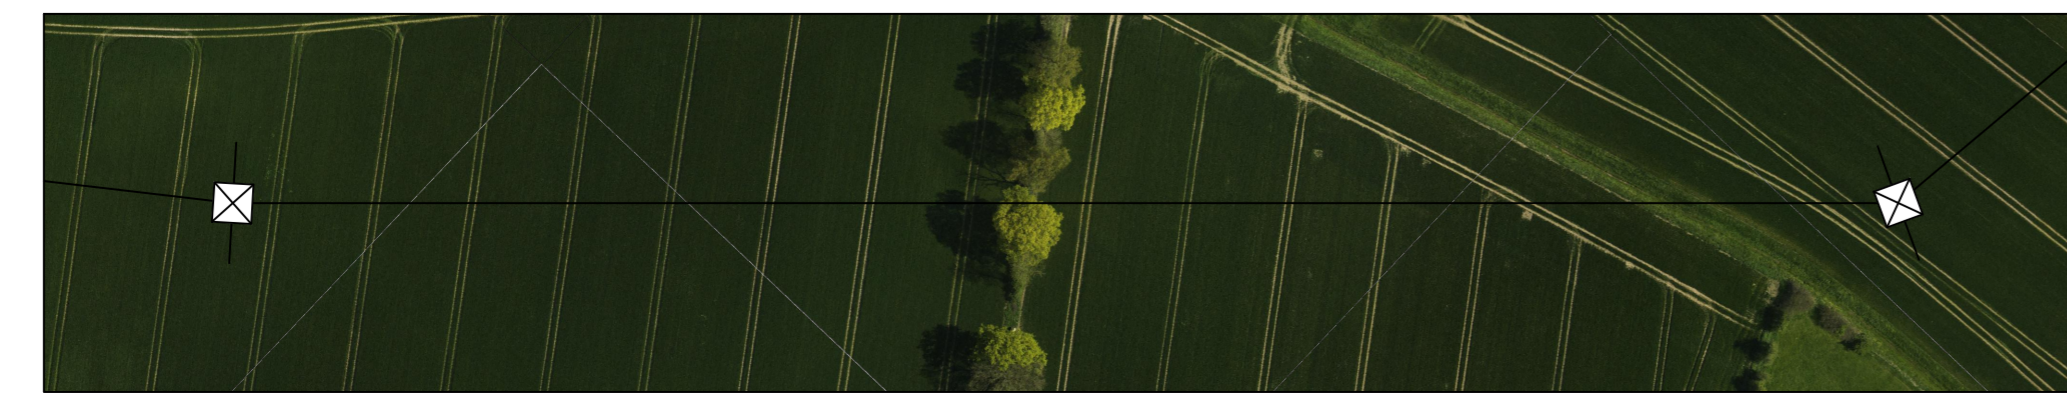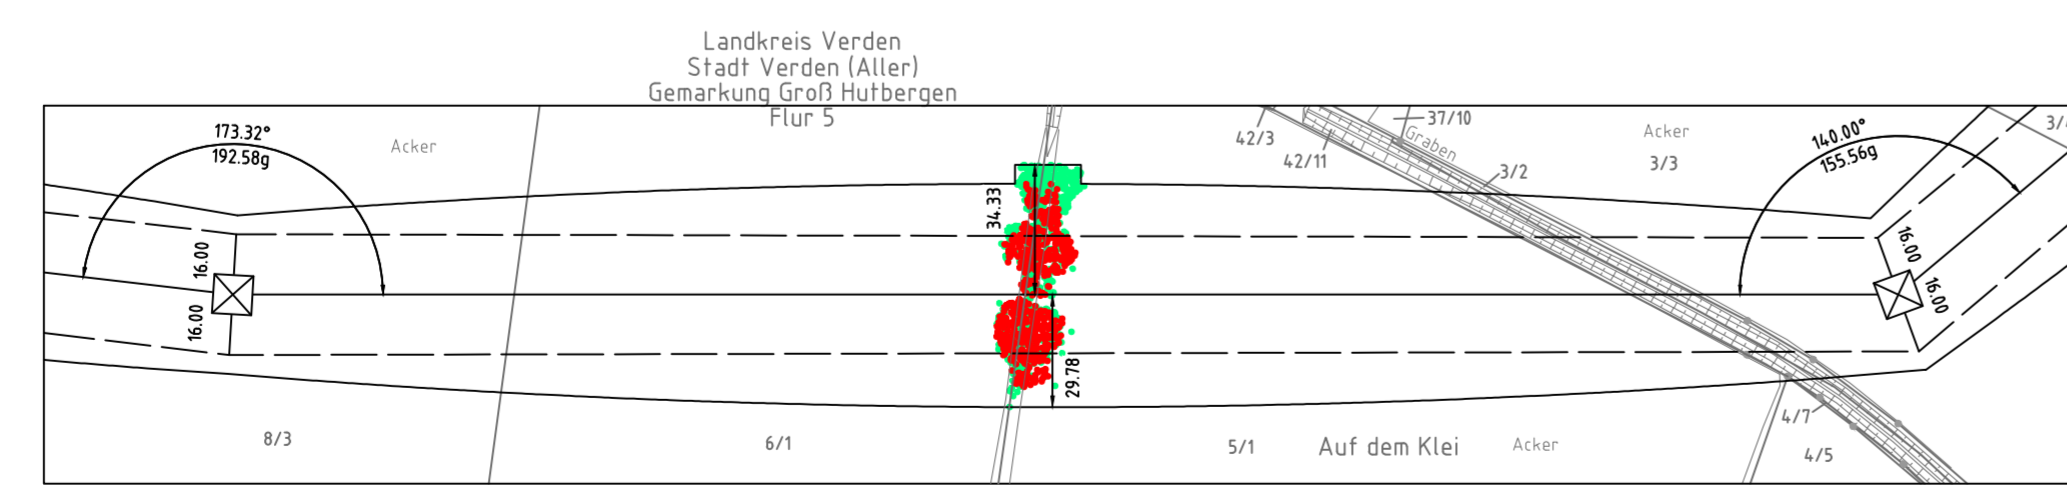

Neubau
380-kV-Leitung
LH-10-3038
Abschnitt 4: Sottrum - Verden
Stade - Landesbergen
Längenprofil
Mast 2066 - Mast 2100

Maßstab der Längen 1:2000
der Höhen 1:200

DIN VDE-Bestimmung	: 0210/DIN EN 50341-2-4: 04/2016 (Eiszone 2, Windzone 2)
Gestänge	: D-2-D-2018.3
Beseilung	: 2x3x4 565-AL1/72-ST1A, MZS=46.00N/mm ²
Leiterseil	: 2x 261-AL3/25-A20SA, MZS=45.00N/mm ²
Erdseil	:
Luftkabel/sonstige Belegung	: 2x 261-AL3/25-A20SA, MZS=45.00N/mm ²
Kettenlänge	: DA= 6.50m (334kg)
Seitliche Überhöhung	: 19.0 m rechts ----- oder links ----- aufgenommen

Planfeststellungsunterlage		Planfeststellungsbehörde	
Bayreuth, den	01.07.2022		
i.V. <i>Sälzer</i>		i.V. <i>Heller</i>	
Firma: SPIE SAG GmbH	Maßstab: 1:2000	Einheit: Mefer	
	Datum	Name	
	Bearb. 20.06.2022	Murr	
	Gepr. 24.06.2022	Heller	
	Norm EN 50341-2-4: 04/2016		
	Fachbereich LPG-SB-OK		
a	LWL-Beseilung	18.02.22	SPIE
Zust.	Änderung	Datum	Name
			Urspr.