

Allgemein

- Untersuchungsraum (500 m)
 - Trassenkorridore
 - Gemeinden
 - Landkreise
- Freileitungen**
- Landesbergen - Lehrte
 - Lehrte - Mehrum
- Sonstige Freileitungen**
- bis 60 kV
 - bis 220 kV
 - bis 380 kV
- Umspannwerk
 - Leitungsmasten (Bestandsleitung)

Schutzgut Wasser


- Vorranggebiete Trinkwassergewinnung [RROP]
- Trinkwassergewinnungsgebiete [NLWKN]
- Oberflächengewässer [ATKIS]
- Überschwemmungsgebiete (vorläufig gesichert) [NLWKN]
- Fließgewässer 2. Ordnung [NLWKN]

Wasserschutzgebiete [NLWKN]

- Schutzzone III B

Schutzgut Boden

- Geotope [LBEG]
- Seltene / schützenswerte Böden [LBEG]
- Naturnahe Moorböden [LBEG]
- Naturferne Moorböden [LBEG]

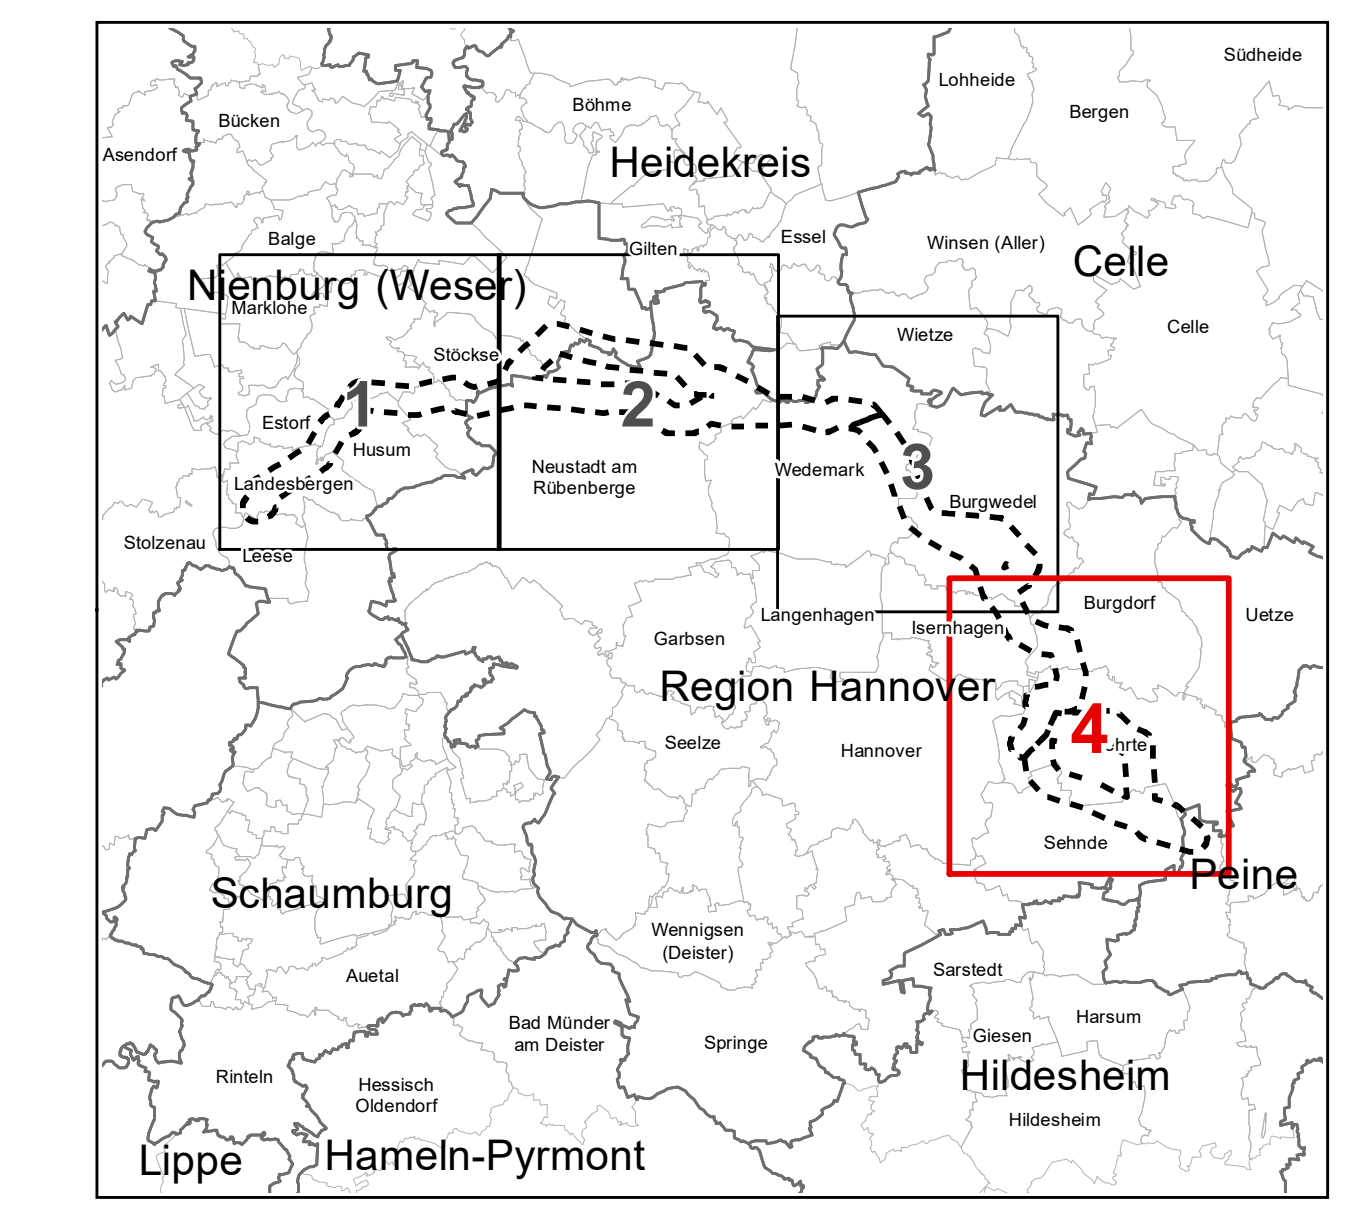

* hierzu gehören: Böden mit besonderen Standorteigenschaften, Böden mit kulturgeschichtlicher Bedeutung, Böden mit naturgeschichtlicher Bedeutung, Seltene Böden und Böden mit hoher natürlicher Fruchtbarkeit

ATKIS: Amtliches Topographisch-Kartographisches Informationssystem
 GWD5: Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur [2018]
 LBEG: Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie Niedersachsen
 NLWKN: Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz
 RROP: Daten der Regionalen Raumordnungsprogramme der Landkreise Nienburg (Weser) [2003], Heidekreis (Entwurfassung) [2015] sowie der Region Hannover [2016] und dem Regionalverband Großraum Braunschweig [2018]

Unterlagen zum Raumordnungsverfahren

Ersatzneubau 380-kV-Leitung Landesbergen - Mehrum/Nord
BAND C
UVP-BERICHT
Anlage 4: Bestandskarte Schutzgut Boden, Schutzgut Wasser

Vorhabensträger:
TenneT TSO GmbH
Bismarck-Strasse 70
95448 Bayreuth

Ersteller:
Dr. Köhler GmbH | Institut für Umweltplanung
Fitzchenka-Str. 22
95079 Heimbach
Tel. +49 2034 1414

Dr. Köhler GmbH
Institut für Umweltplanung

Unterlage-Nr.: **Band C Anlage 4 Blatt 4**
 Maßstab: **1:25.000**
 Blattgröße: **1189 x 841 mm = 1,00 m²**
 Bearbeitet:
 Jensek Völz
 Dr. Köhler GmbH
 Gezeichnet:
 Jensek Völz
 Dr. Köhler GmbH
 Geprüft:
 Stefan Füllbrücker
 Dr. Köhler GmbH
 Prüfvermerk:
 LV Johannes Wiedl

05.04.2023
05.04.2023
05.04.2023
Bayreuth, 07.08.2023

LV: Tobias Busch

Änderungen	
Nr.	Datum / Zeichen
1	
2	
3	

Blatt 4