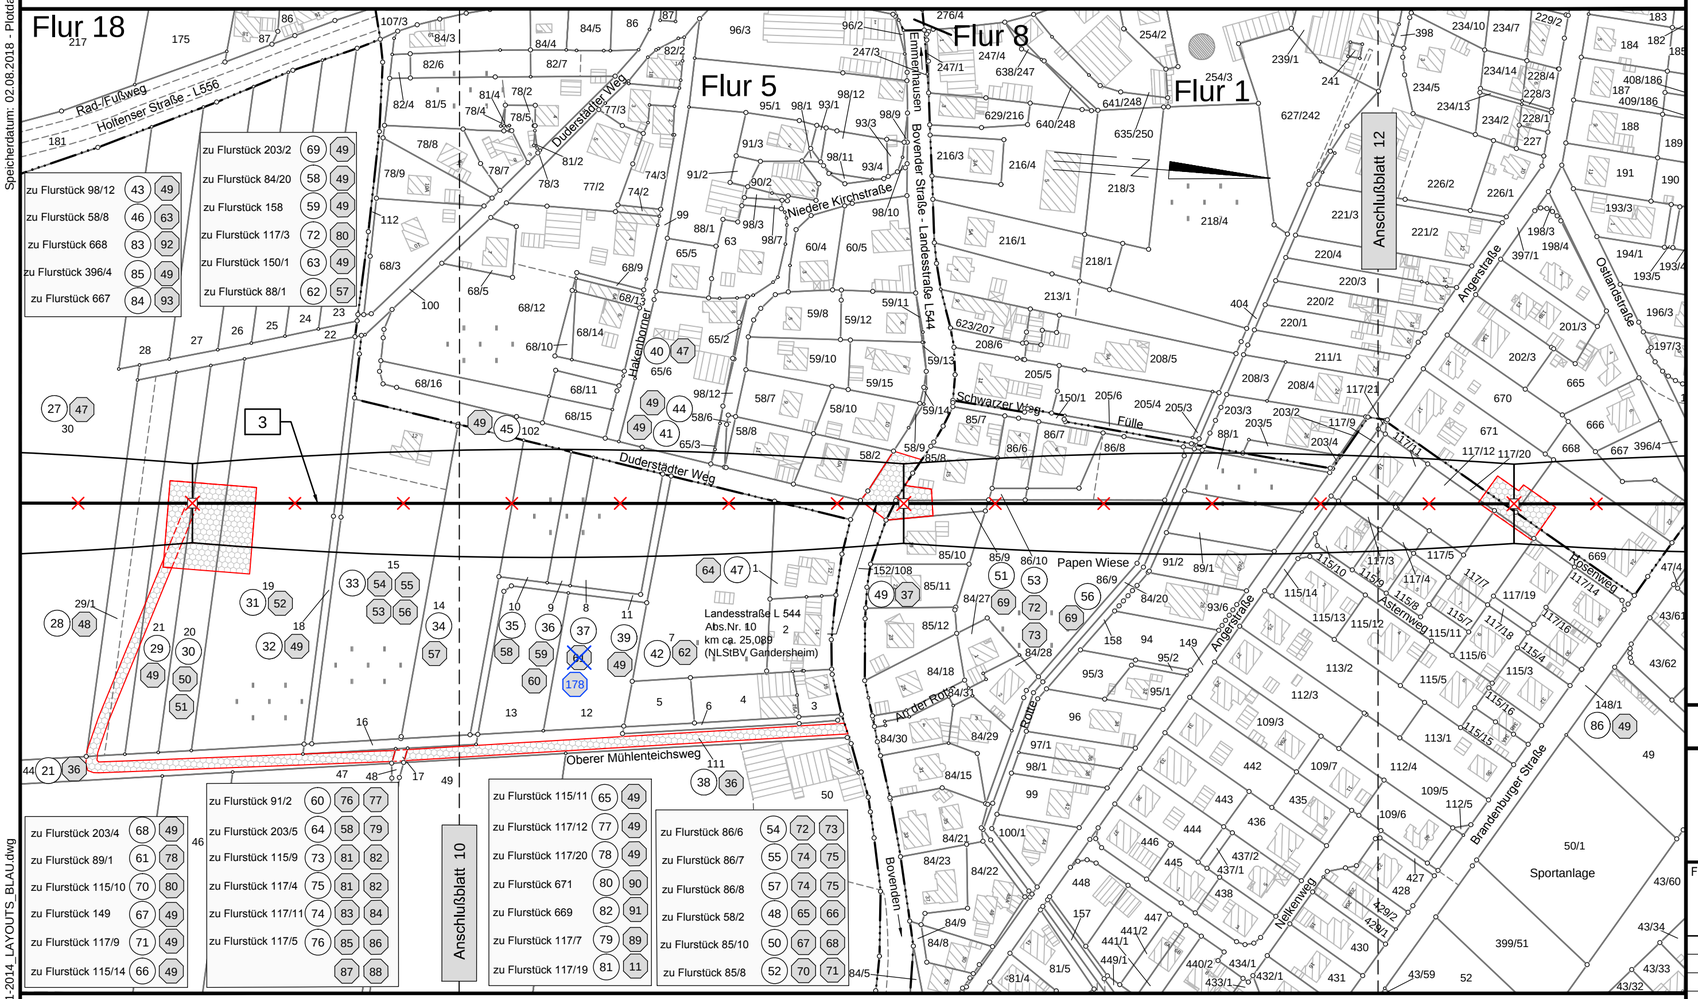


Flur 17 | Landkreis Göttingen | Gemeinde Bovenden, Flecken | Gemarkung Lenglern | Flur 2

Speicherdatum: 02.08.2018 - Plotdatum: 02.08.2018

WM_C_RB_LH-11-2014_LAYOUTS_BLAU.dwg

TenneT Taking power further

Anlage 7.10

# Rückbau 220-kV-Leitung Göttingen - Hardegsen, LH-11-2014

(TenneT TSO GmbH)

# Lage-/Grunderwerbsplan

## Mast-Nr. 248 - Mast-Nr. 250

## Deckblatt

**Legende:**




| | | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Bauwerksnummer |
| 1 | 1 | Eigentümer Schlüsselnummer |
| 5 | 5 | Grundstücks-ordnungsnummer |
| 37 | 37 | Flurstücksnummer |
| | | Abspannmast |
| | | Tragmast |
| | | Mast Rückbau |

**Grenzen:**

Land
Kreis
Stadt/Gem.
Gemarkung
Flur
Flurstück
Flurbereinigung
Hochsp.-Ltg.

Darstellung in blau entspricht Deckblattänderung

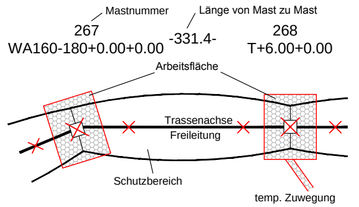Quellvermerk: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung,
© 2012/2013/2014 LGLN

## Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt
Bayreuth, 10.02.2015

i. V. Jenemann  i. A. Sätzer

Satzungsgemäß ausgelegen in der Zeit
vom .....
bis .....

Zeit und Ort der Auslegung sind vor Auslegung ortsüblich bekannt gemacht worden

Gemeinde: .....

Dienstsiegel/Unterschrift .....

Planfeststellungsbehörde

| Firma | Maßstab: | Einheit: |
|---|---|---|
| K2E<br>K2 Engineering GmbH | 1 : 2000<br>Bezugssystem:<br>ETRS89 UTM32 | Meter |

| | Datum | Name |
|---|---|---|
| Bearb. | 20.01.2015 | Neubauer |
| Gepr. | 28.01.2015 | Strache |
| Zustand | | Gültig |
| Org.-Einheit ANO | | |

| Zust. | Änderung | Datum | Name |
|---|---|---|---|
| A | Deckblatt | 30.07.18 | JG |

Blatt: 11 / 18