

380-kV-Leitung Wahle - Mecklar

Abschnitt : UW Hardeggen - UW Mecklar, LH-11-3040
Teilabschnitt C: UW Hardeggen - Landesgrenze NI/HE

Lage-/Grunderwerbsplan

Kompensations- und Vermeidungsmaßnahmen
Vermeidungsmaßnahme V_{A3} (CEF)
Deckblatt V_{A5} (CEF)

Legende:

- | | | | | | |
|--|----------------------------------|--|------------------|--|------------|
| | Abspannmast | | Eigentümer | | Land |
| | Tragmast | | Kreis | | Stadt/Gem. |
| | Mast Rückbau | | Flurstücksnummer | | Gemarkung |
| | Mast bestehend | | Maßnahmen-Nummer | | Flur |
| | Trassenachse | | Maßnahmen-Fläche | | Flurstück |
| | Rückbau Hoch- und Mittelsp.-Ltg. | | | | |
- Darstellung in blau entspricht Deckblattänderung*

Quellevermerk: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung
© 2012/2013/2014/2016/2017/2018

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt Bayreuth, 30.07.2018


i.v.P. Müller *i.A. E. B...*

Firma K2E K2 Engineering GmbH
Maßstab: 1:2000
Einheit: Meter
Bezugssystem: ETRS89 UTM32

Bearb. 11.07.2018 Berg
Gepr. 19.07.2018 Meier
Zustand: Gültig

Org.-Einheit ANO

Tennet
Taking power further

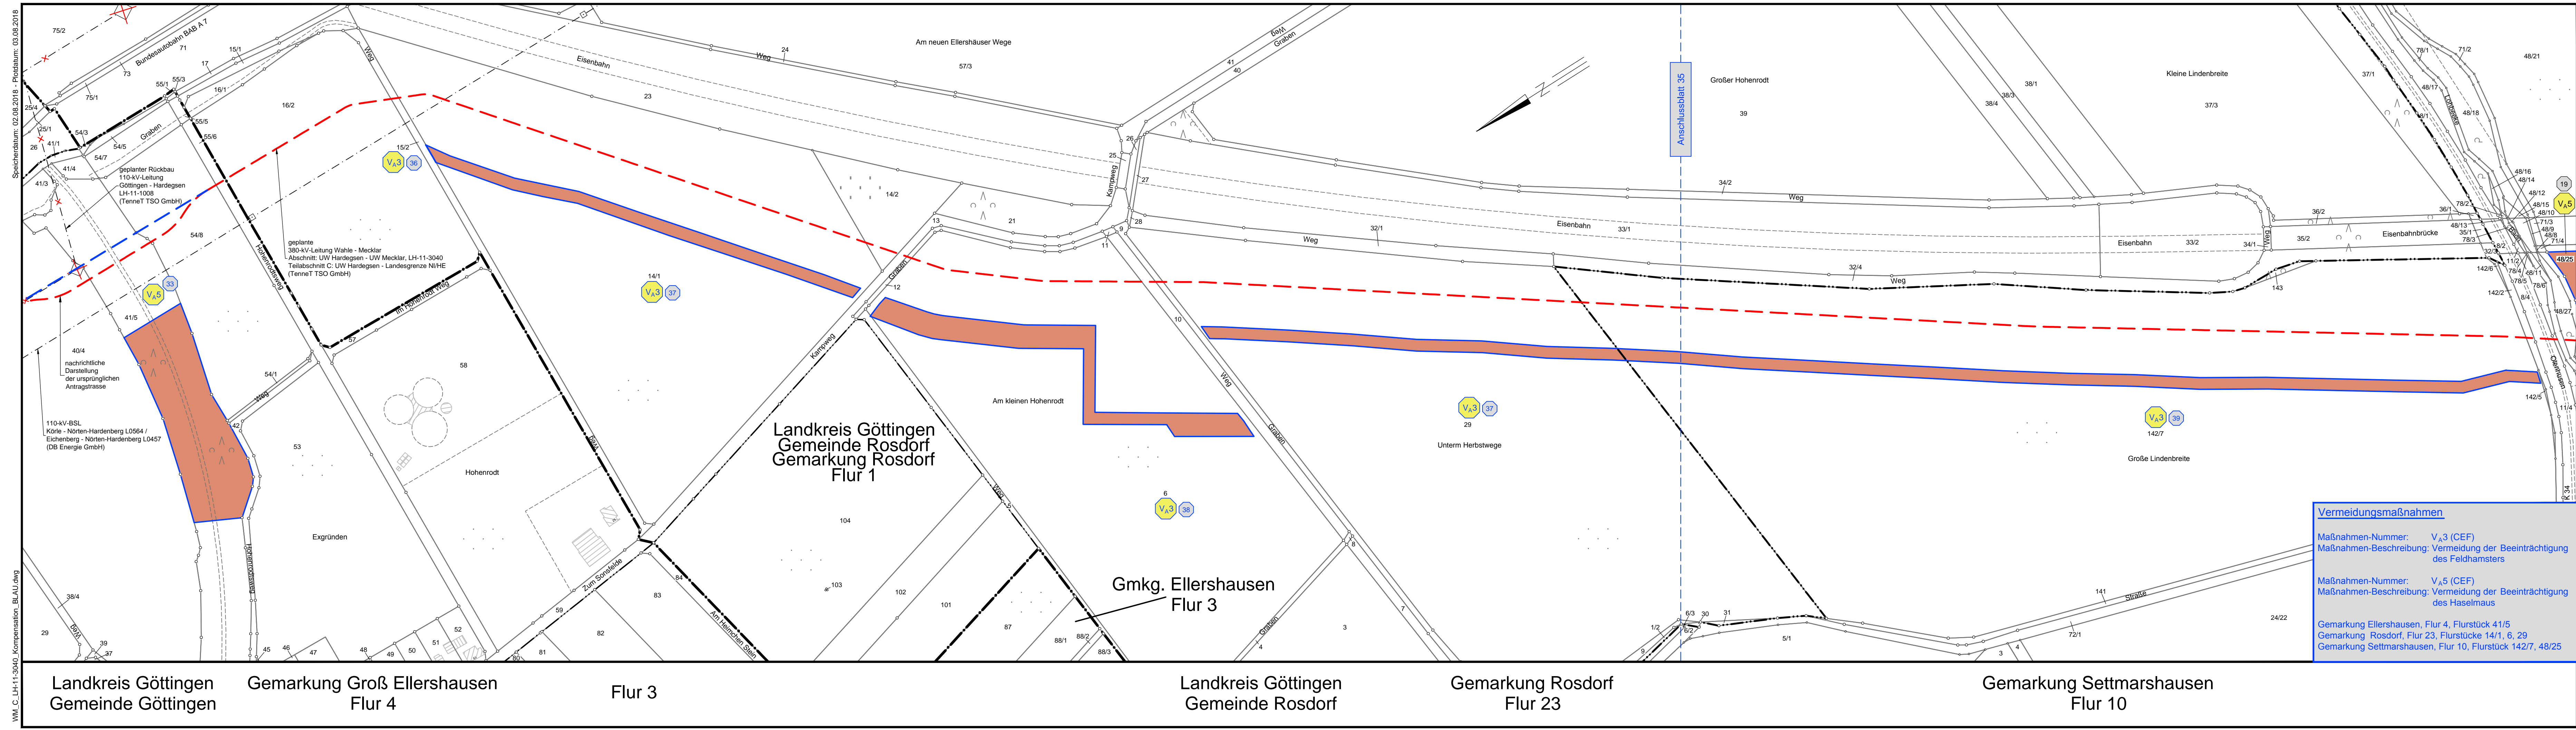

Vermeidungsmaßnahmen

Maßnahmen-Nummer: V_{A3} (CEF)
Maßnahmen-Beschreibung: Vermeidung der Beeinträchtigung des Feldhamsters

Maßnahmen-Nummer: V_{A5} (CEF)
Maßnahmen-Beschreibung: Vermeidung der Beeinträchtigung des Haselmaus

Gemarkung Ellershausen, Flur 4, Flurstück 41/5
Gemarkung Rosdorf, Flur 23, Flurstücke 14/1, 6, 29
Gemarkung Settmarshausen, Flur 10, Flurstück 142/7, 48/25

Speicherdatum: 02.08.2018 - Proddatum: 03.08.2018
WM_C_LH-11-3040_Kompensation_BLAU.dwg