


Vermeidungsmaßnahme
 Maßnahmen-Nummer: V₄4-V₄5 (CEF)
 Maßnahmen-Beschreibung: Vermeidung der Beeinträchtigung höhlenbrütender und baumbewohnender Arten, Vermeidung der Beeinträchtigung der Haselmaus
 Gemarkung Lippoldshausen, Flur 1, Flurstück 4/1, Flur 2, Flurstück 4/3

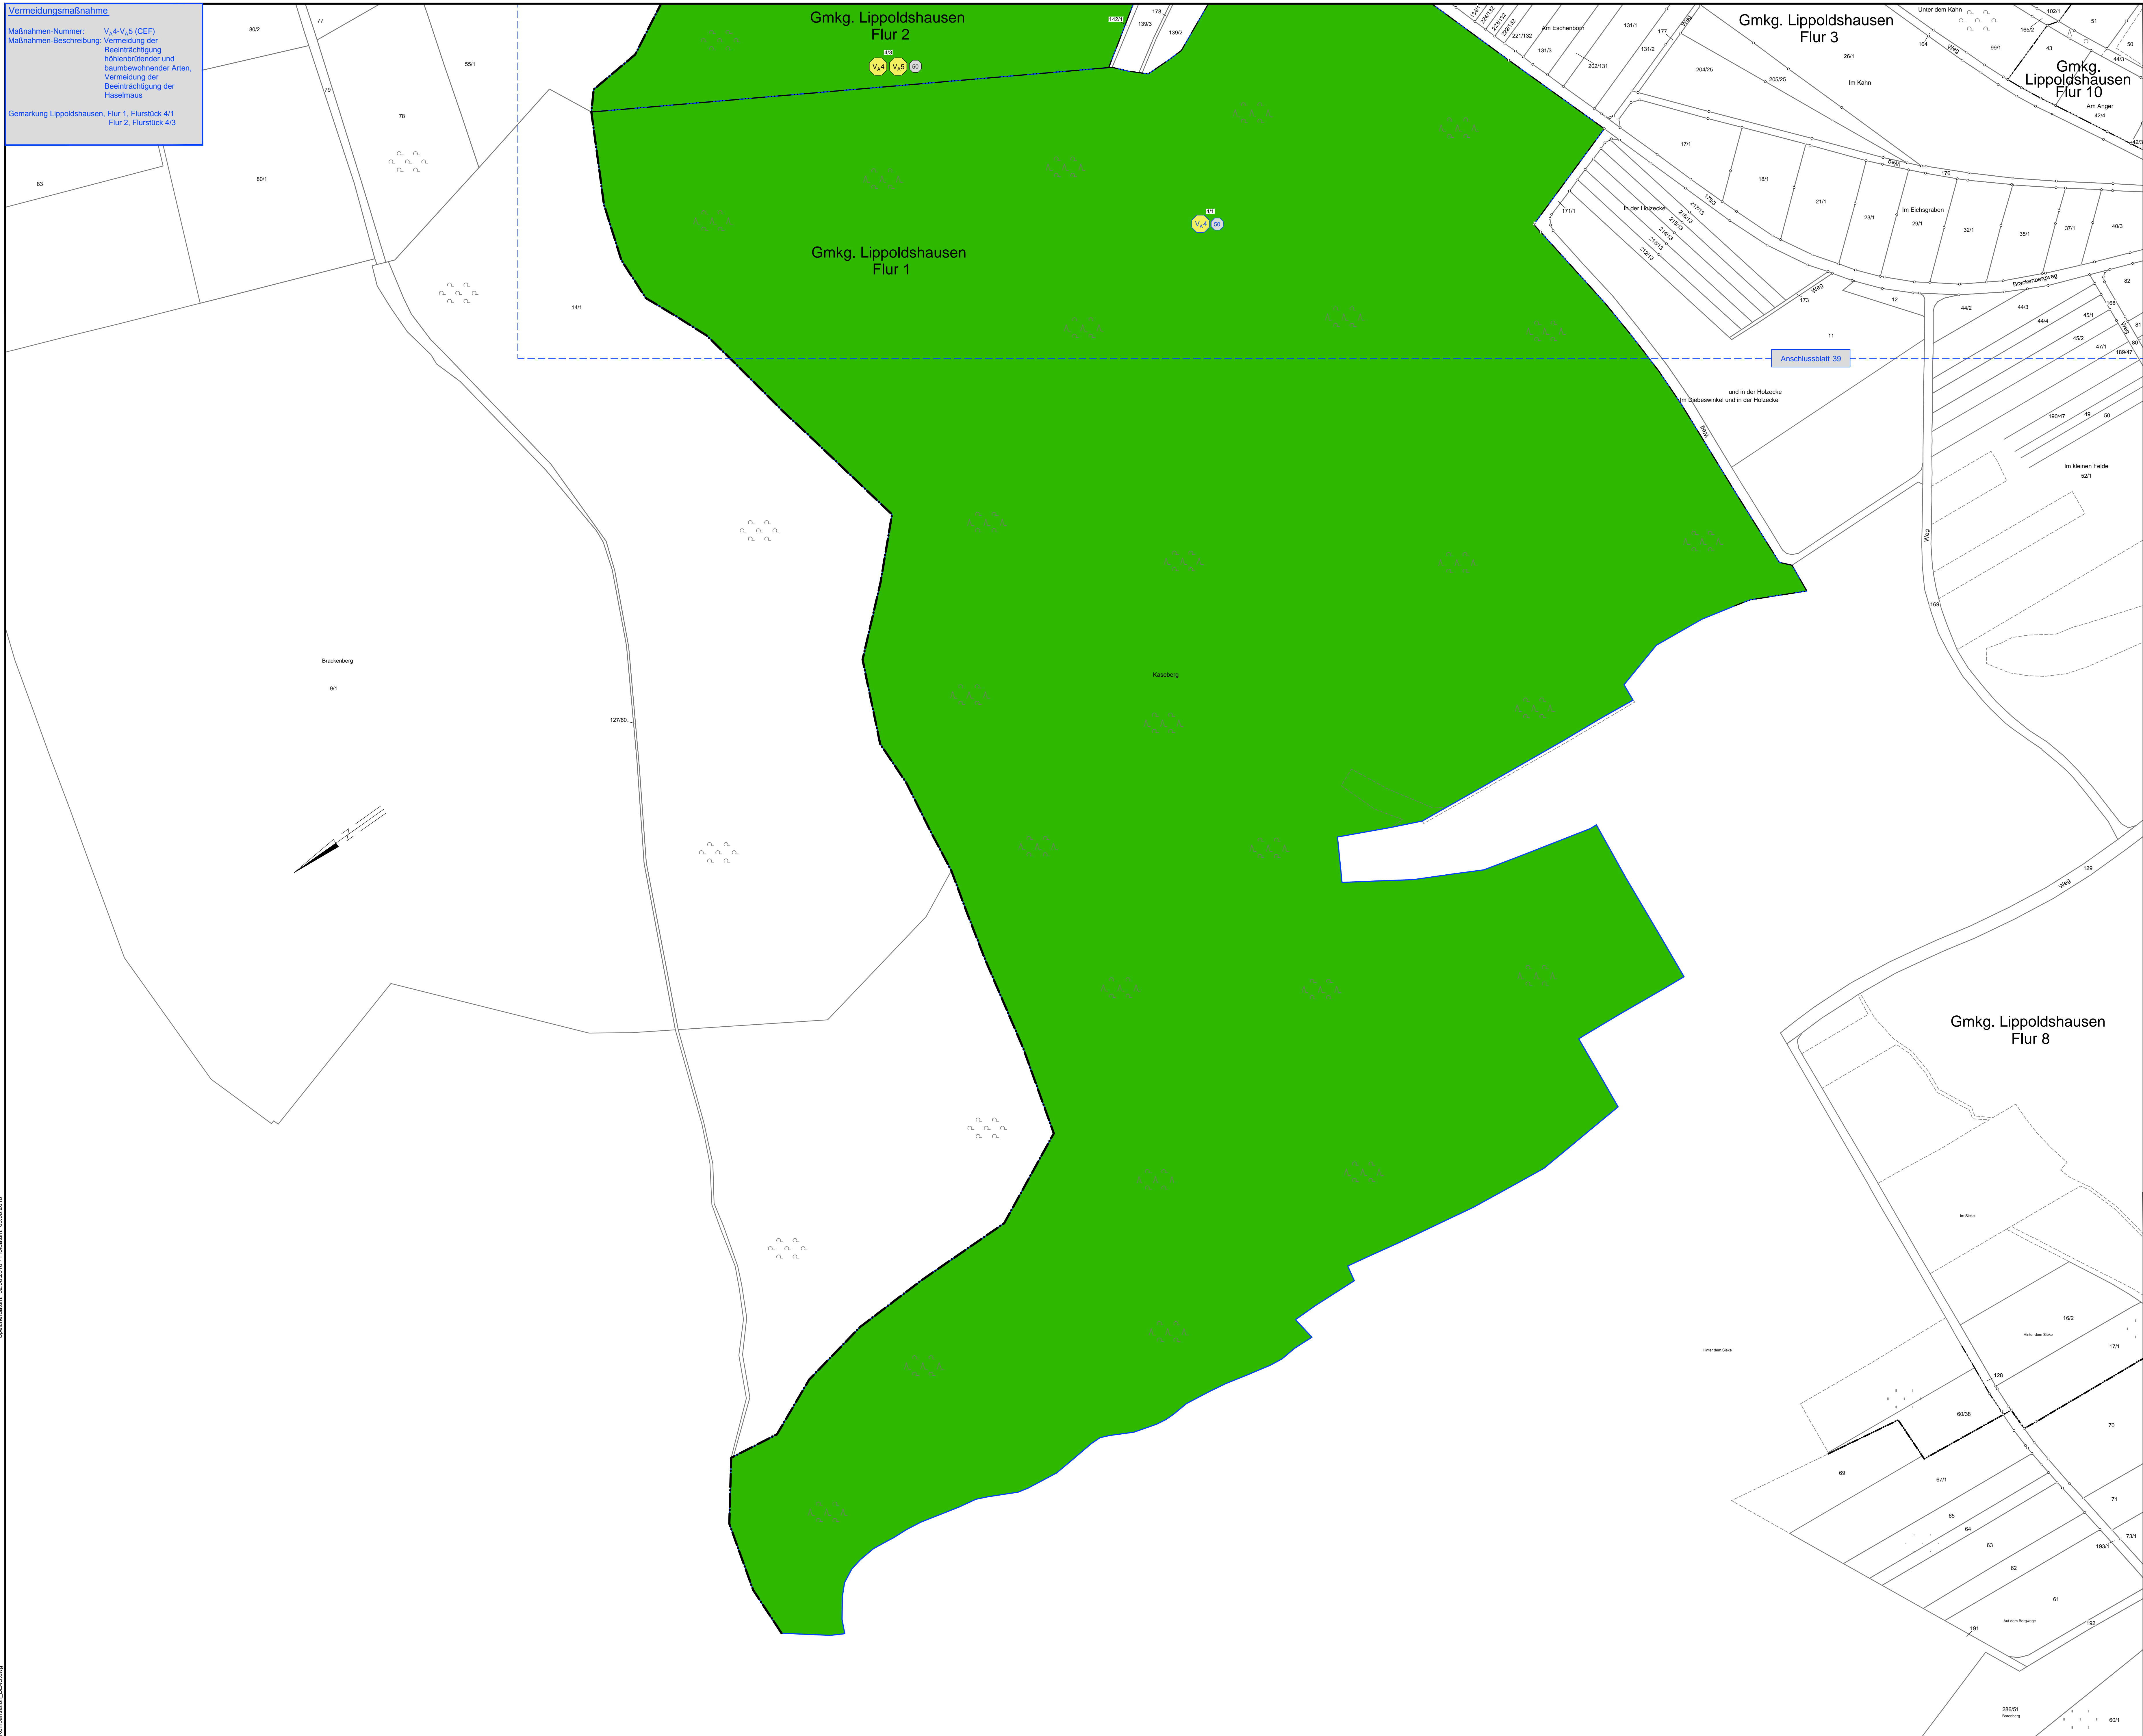

Anlage 7.14

380-kV-Leitung Wahle - Mecklar

Abschnitt : UW Hardeggen - UW Mecklar, LH-11-3040
 Teilabschnitt C: UW Hardeggen - Landesgrenze NI/HE

Lage-/Grunderwerbsplan

Kompensations- und Vermeidungsmaßnahmen
 Vermeidungsmaßnahme V₄4 (CEF)
 V₄5 (CEF)
Deckblatt

- Legende:**
- ☒ Abspannmast
 - ☒ Tragsmast
 - ☒ Mast-Rückseite
 - ☒ Mast-Beschriftung
 - ☒ Trossenröhre
 - ☒ Rückbau Hoch- und Mittelspannung
 - ⊙ Eigenes Schließnummer
 - 37 Flurstücksnummer
 - ⊙ Maßnahmen-Nummer
 - Maßnahmen-Fläche
 - Land
 - Kreis
 - Stadt/Gem.
 - Flur
 - Flurstück
- Grenzen:**
- Land
 - Kreis
 - Stadt/Gem.
 - Flur
 - Flurstück
- Darstellung in blau entspricht Deckblattänderung

Quellevermerk: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung © 2012/2013/2014/2016/2017/2018

Planfeststellungsunterlage		Bauverfahren: ausgelegt in der Zeit vom _____ bis _____	
Aufgestellt: 30.07.2018		Zeit und Ort der Auslegung sind vor Auslegung ortsüblich bekannt gemacht worden	
Aufgestellt: Bayreuth, _____		Gemeinde: _____	
Firma: KZE KZE Engineering GmbH		Dienststelle/Unterschrift: _____ Planfeststellungsbehörde	
Maßstab: 1:2000	Einheit: Meter	Datum: 12.07.2018 Bearb.: Berg Entw.: Götting Org.-Einheit: ANO	
Bearb.: 12.07.2018 Entw.: 19.07.2018 Org.-Einheit: ANO			
Zust.	Änderung	Datum	Name

VM_C_LH-11-3040_Kompensations_BAU.Bsp