



Rückbau 220-kV-Leitung Stade - Sottrum LH-14-2142 Übersichtsplan Mast Nr. 029 - Mast Nr. 077

Legende:

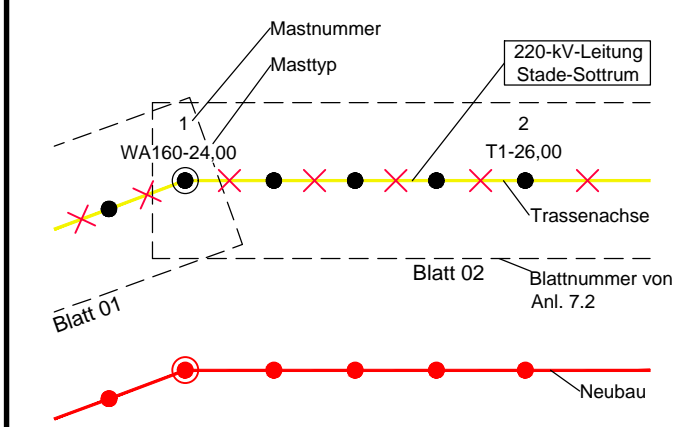

Grenzen:

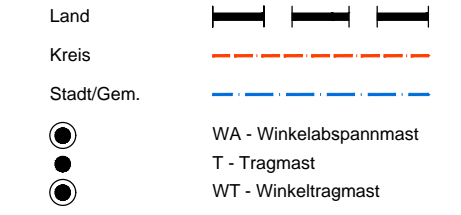

Bezeichnung Leitung:

- ◊ LH-14-3111 380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 2 Dollern - Elsdorf, Neubau Tennet TSO GmbH
- ◊ LH-14-2142 220-kV-Leitung Stade - Sottrum, Rückbau Tennet TSO GmbH
- ◊ LH-14-3101 380-kV-Leitung Dollern - Stade, Rückbau Tennet TSO GmbH
- ◊ LH-14-2157 220-kV-Leitung Abzweig Dollern, Rückbau Tennet TSO GmbH
- ◊ LH-14-2155 220-kV-Leitung Abzweig Dollern, Rückbau Tennet TSO GmbH
- ◊ LH-14-1213 110-kV-Leitung Stade - Dollern, Avacon AG
- ◊ LH-14-1214 110-kV-Leitung Dollern - P. Wohlfert, Avacon AG
- ◊ BL 577 110-kV-Bahnstromleitung Nenndorf - Neumünster, DB Energie
- ◊ LH-14-1065 110-kV-Leitung Bremervörde - Nenndorf, Avacon AG

Quellvermerk: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung © 2017 LGLN

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt	27.01.2020	Satzungsgemäß auslegen in der Zeit vom
Bayern AG,		bis
Tennet TSO GmbH		Zeit und Ort der Auslegung sind vor Auslegung ortsüblich bekannt gemacht worden	
		Gemeinde:

eqos Energie Deutschland GmbH
Wolfentalstraße 29
D-88400 Biberach
Leitungsplanung

Maßstab	1 : 25000	Einheit	Meter
Datum		Name	
Bearb.	23.01.2020	Wunder	
Gepr.	24.01.2020	Neumann	
Norm	EN 50341-2-4:2016		
Org.-Einheit	LPG-NH		

Tennet
Taking power further

Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.:
-------	----------	-------	------	---------