


095

T+2,5

Rückbau 220-kV-Leitung Stade - Sottrum LH-14-2142 Lage-/Grunderwerbsplan Zuwegungen Mast Nr. 095

- 1 LH-14-3111 380-kV-Leitung Stade - Landesbergen, Abschnitt 2: Dollern - Elsdorf, Neubau TenneT TSO GmbH
- 2 LH-14-2142 220-kV-Leitung Stade - Sottrum, Abschnitt 2: Dollern - Elsdorf, Rückbau TenneT TSO GmbH

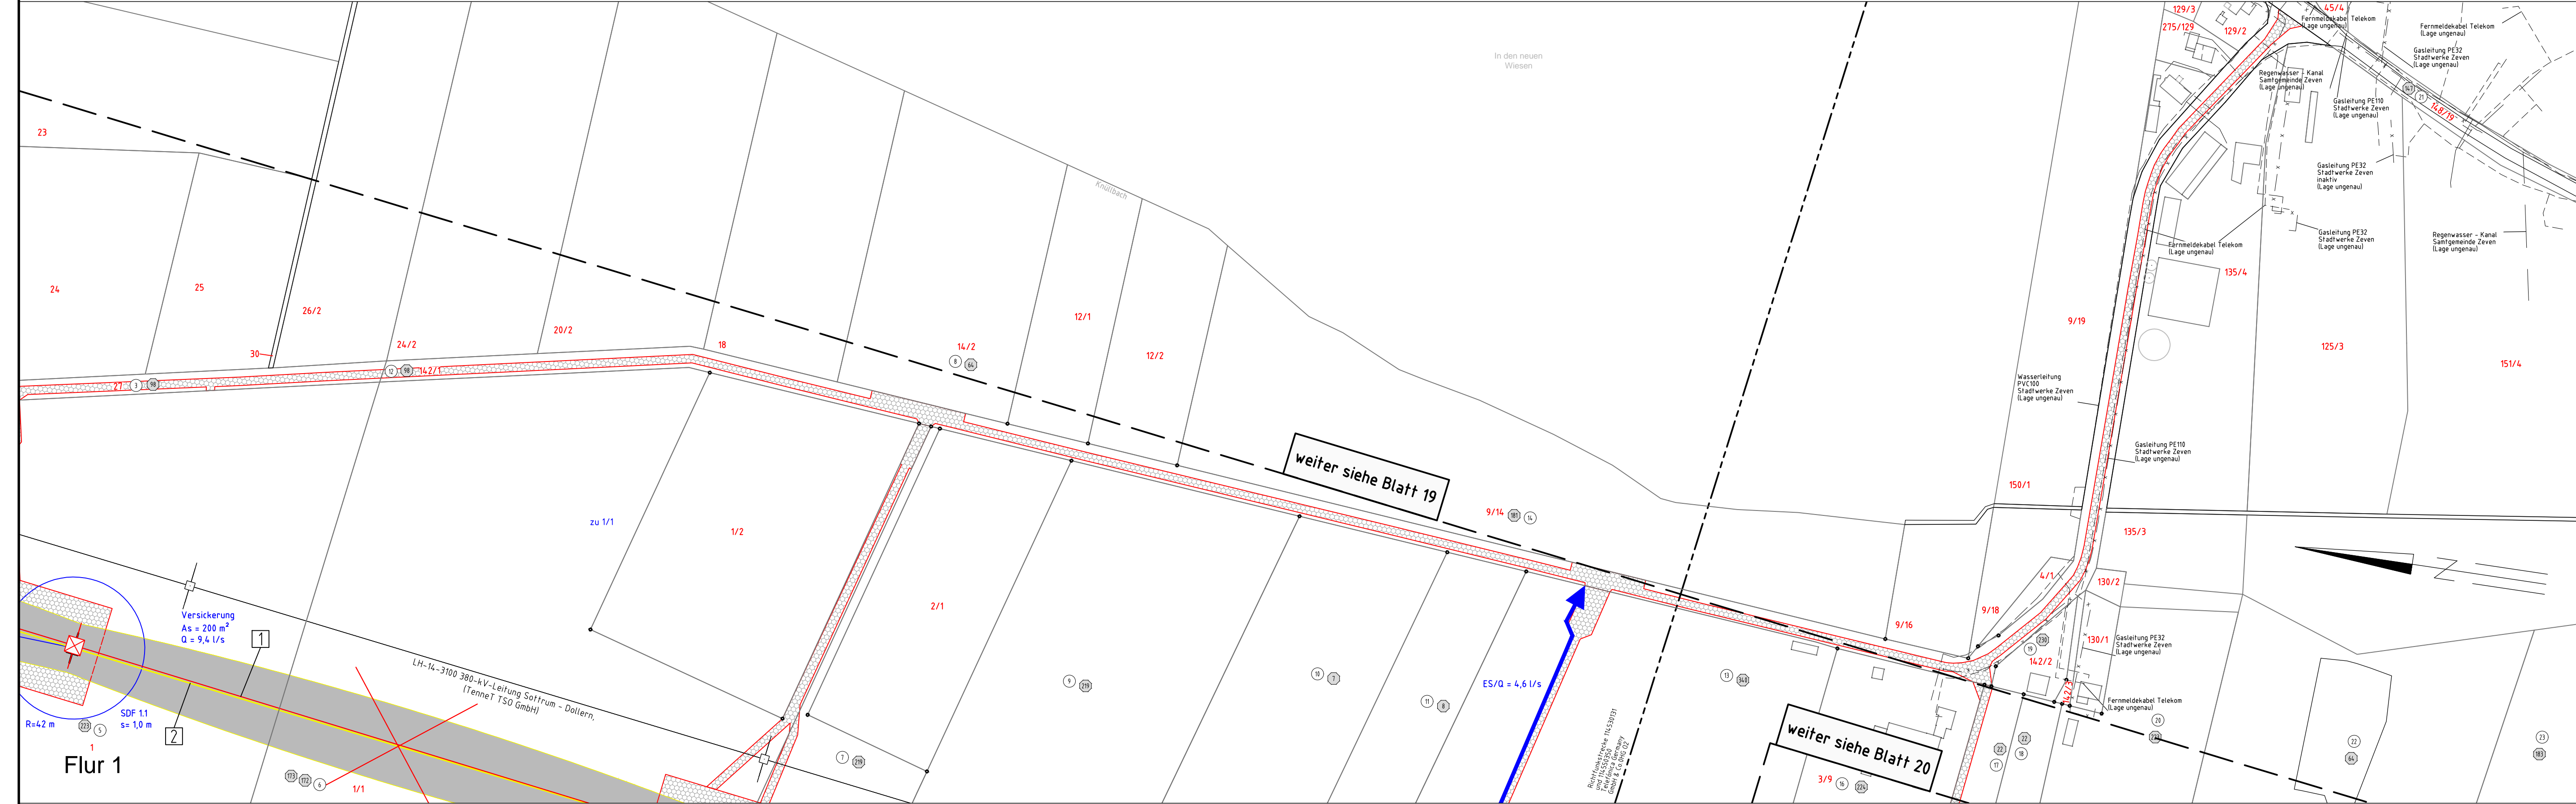

Legende:

| | | | |
|--------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1 Masttyp | 2 Mastnummer | 1 Bauwerksnummer | Grenzen: |
| WA160-24,00 | T1-26,00 | 1 Eigentümer - Schlüsselnummer | Land |
| Arbeitsflächen | Trassenachse | 5 Grundstücksordnungsnummer | Kreis |
| Schutzbereich | vorübergeh. Zufahrt | 37 Flurstücksnummer | Stadt/Gem. |
| Schutzbereichsbegrenzung | | Abspannmast | Gemarkung |
| | | Tragmast | Flur |
| | | Portalmast | Flurstück |
| | | Trassenachse - Neubau | Flurbereinigung |
| | | Abspannmast - Neubau | Wasserhaltung: |
| | | Tragmast - Neubau | Leitungsverlauf Wasserhaltung |
| | | Winkeltragmast - Neubau | ES/Q = Einleitmenge |
| | | | Reichweite |

Quellvermerk: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung © 2017 LGLN

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt Bayreuth, 27.01.2020

Satzungsgemäß ausgelegt in der Zeit vom ... bis ... Zeit und Ort der Auslegung sind vor Auslegung ortsüblich bekannt gemacht worden

| Maßstab | Einheit |
|----------|---------|
| 1 : 2000 | Meter |

| Datum | Name |
|-------------------|-------------------|
| Bearb. 23.01.2020 | Wunder |
| Gepr. 24.01.2020 | Neumann |
| Norm | DIN VDE 0210/5.69 |
| Org.-Einheit | LPG-NH |

Zust. Änderung Datum Name Urspr.:


Gemeinde Heeslingen
Gemarkung Steddorf

Flur 2

Landkreis
Rotenburg (Wümme)

weiter siehe Blatt 19

weiter siehe Blatt 20

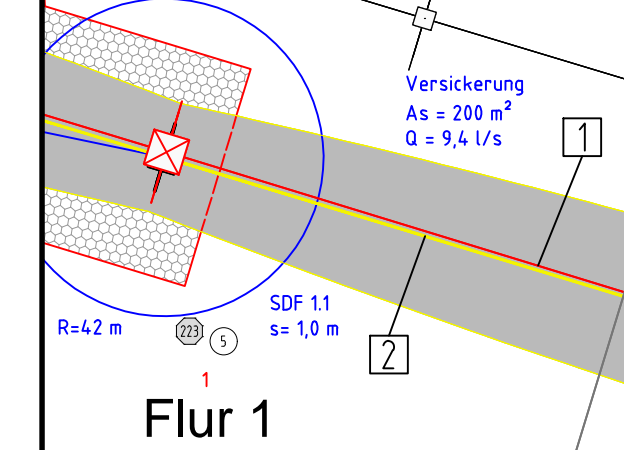

Flur 1

Versickerung
As = 200 m²
Q = 9,4 l/s

LH-14-3100 380-kV-Leitung Sottrum - Dollern,
(TenneT TSO GmbH)

ES/Q = 4,6 l/s

Rechnungsstelle: 114530131
Mitarbeiter: G. G. G. G. G.