M072
WA140-51,00

/DA

| Lastfall | Durchhang [m] | |
|---|---|---|
| | links | rechts |
| -5°C FUZ | 15.71 | 16.21 |
| 40°C | 14.90 | 15.43 |
| 80°C | 16.32 * | 16.89 * |
| * dargestellte Seilkurve | | |

-394.64-

M073
T1-56,00

VK

| Lastfall | Durchhang [m] | |
|---|---|---|
| | links | rechts |
| -5°C FUZ | 10.72 * | 10.72 * |
| 40°C | 9.47 | 9.47 |
| 80°C | 10.40 * | 10.40 * |
| * dargestellte Seilkurve | | |

-312.07-

M074
T1-44,00

VK

| Lastfall | Durchhang [m] | |
|---|---|---|
| | links | rechts |
| -5°C FUZ | 16.67 | 16.39 |
| 40°C | 15.95 | 15.62 |
| 80°C | 17.45 * | 17.10 * |
| * dargestellte Seilkurve | | |

-402.72-

M075
WA160-36,00

DA/

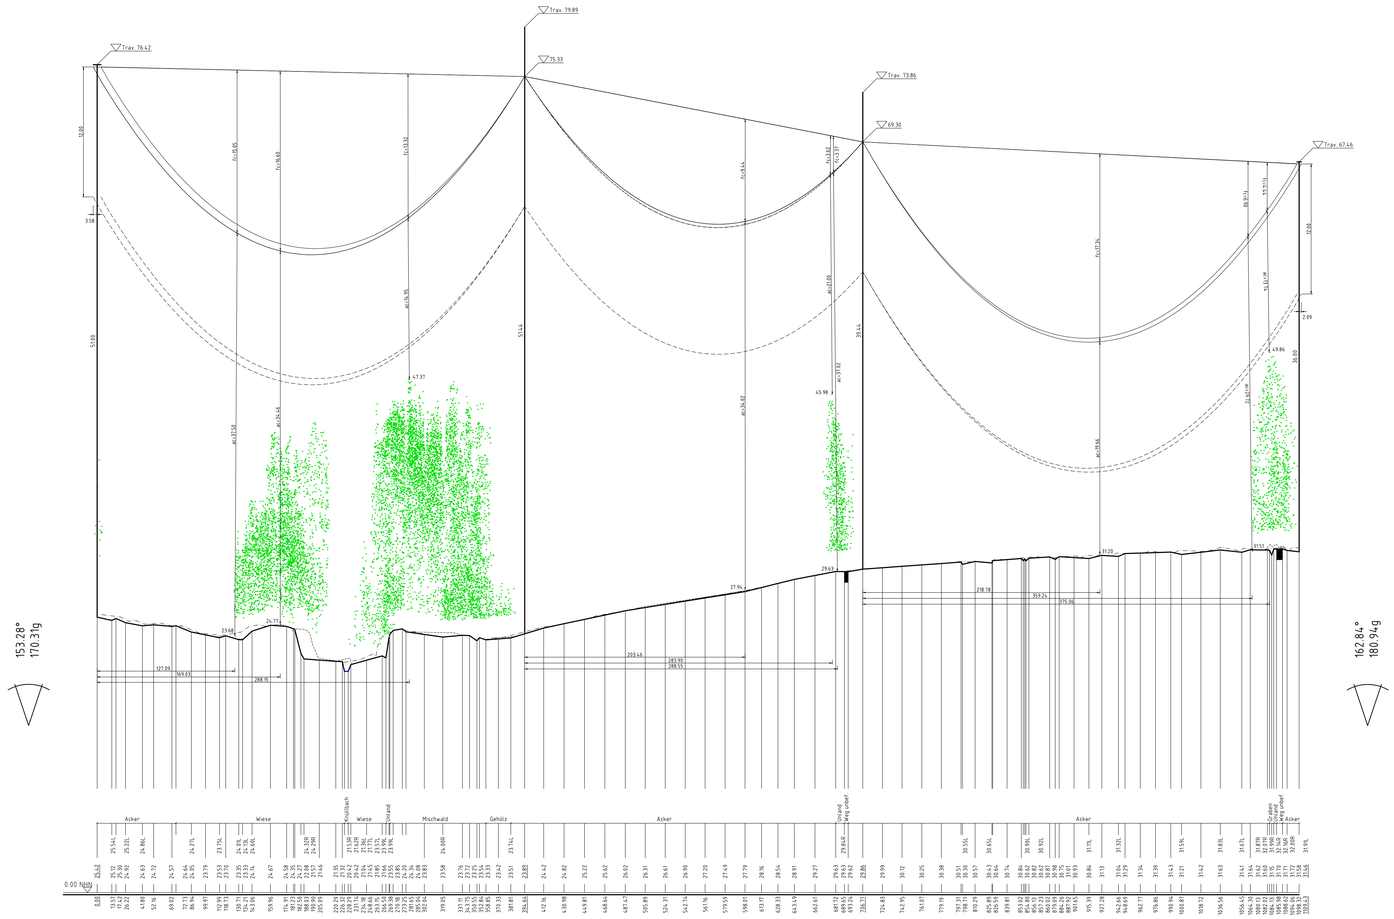





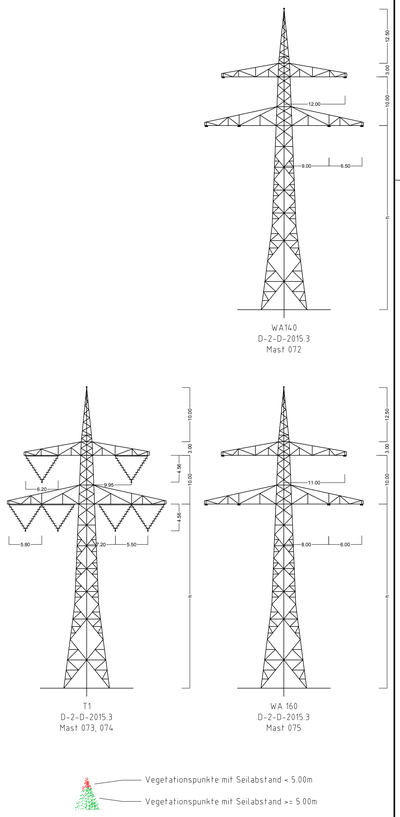


TENNET
Tiefgeschwärzt

# 380-kV-Leitung Stade - Landesbergen

Anlage 8.1
Blatt 27/34

Abschnitt 2: Dollern - Elsdorf

LH-14-3111

## Längenprofil

Mast Nr. 072 - Mast Nr. 075

| | |
|---|---|
| Errichtungsvorschrift | : EN 50341-2-4:2016 (Eiszone 2, Windzone 3) |
| Gestänge | : D-2-D-2015.3 |
| BESEILUNG | |
| Leiterseil | : 2x3x4 565-AL1/72-ST1A MZS=46.0 N/mm² |
| Erdseil | : |
| Luftkabel/ sonstige Belegung | : 2x24SMF(AL3/A20SA 261/25-26,0) MZS=46.0 N/mm² |
| Ketten | : DA=6.50m, VK=4.56m |
| Seitliche Überhöhung | : 15.1 m rechts -·-·-·- oder links ------ aufgenommen |

Quellvermerk: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung
© 2017 LGLN

## Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt
Bayreuth, 04.09.2019

Satzungsgemäß ausgelegen in der Zeit
vom .....
bis .....
Zeit und Ort der Auslegung sind vor Auslegung ortsüblich bekannt gemacht worden
Gemeinde: .....

Dienstsiegel/Unterschrift .....
Planfeststellungsbehörde

eqos Energie
Deutschland GmbH
Wolfenstraße 29
D-88400 Biberach
Leitungsbetrieb

| Maßstab | Einheit |
|---|---|
| Länge 1 : 2000<br>Höhe 1 : 200 | Meter |

| | Datum | Name |
|---|---|---|
| Bearb. | 02.09.2019 | Sonntag |
| Gepr. | 03.09.2019 | Neumann |
| Zustand | | Gültig |
| Org.-Einheit LPG-NH | | - |

| Zust. | Änderung | Datum | Name | Urspr.: |
|---|---|---|---|---|